

平成24年度水質検査計画

八 街 市 水 道 課

八 街 市 水 質 検 査 計 画

1. 基本方針

安全な水道水を供給していることをご理解頂くために水質検査計画を策定することとし、八街市においては以下の検査を行います。

- (1) 検査地点は、榎戸地区・大木地区・榎戸系深井戸 5 箇所・大木系深井戸 3 箇所・給水末端地域 2 箇所とします。
- (2) 検査項目については、榎戸地区及び大木地区では水道法で義務づけられている水質基準項目及び義務づけられていないものの水道水質管理上留意すべき水質管理目標設定項目の検査を行います。
榎戸系深井戸 5 箇所及び大木系深井戸 3 箇所については、水質基準項目及びダイオキシン類を年 1 回検査を行います。
- (3) 検査頻度は、水道法に基づき、残留塩素、pH 値、味、臭気、色度、濁度については、毎日検査を行います。
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物については月 1 回の検査を行います。
その他の水質基準項目の検査につきましては、年 1 回または 3 年に 1 回などに頻度を省略できる場合でも当面の間は年 4 回の検査を行います。
その後、集積した知見に基づき検査頻度等について見直すものとします。


2. 事業の概要

当事業が行っている給水事業は、井戸取水及び印旛郡市広域市町村圏事務組合から受水し八街市内に水道水を供給しています。

なお、事業内容は次のとおりです。


《榎戸配水場》

- ・ 水源種別 地下水及び受水（表流水）

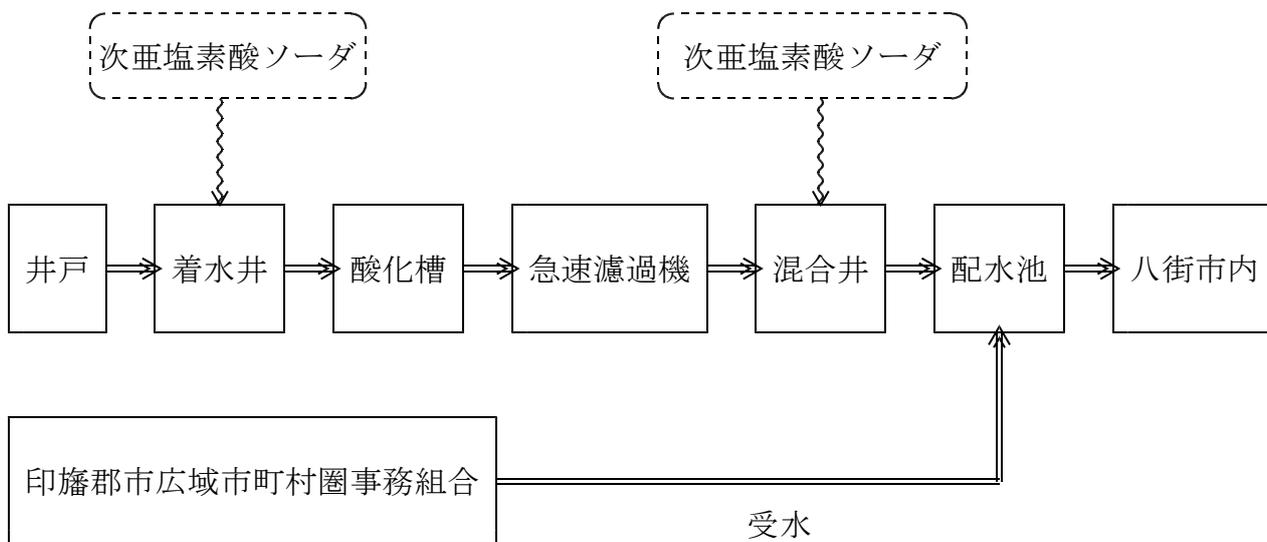


《大木配水場》

- ・ 水源種別 地下水

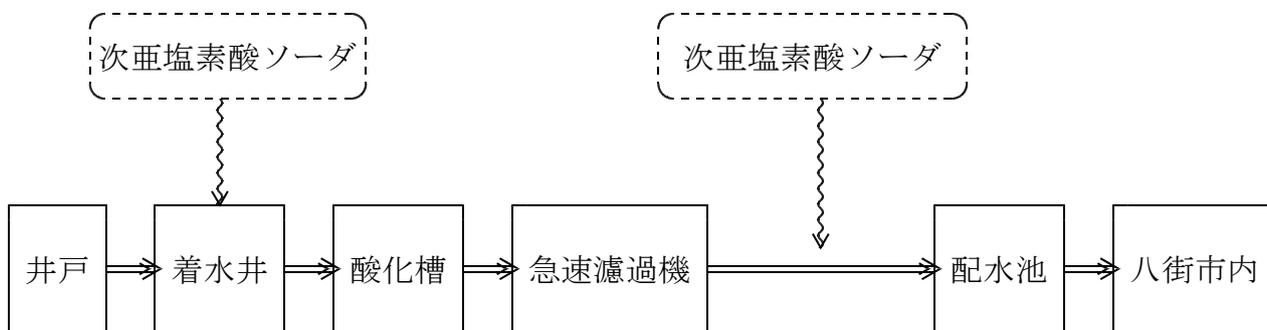

3. 定期水質検査を行う地点、項目及び頻度

(1) 採取地点

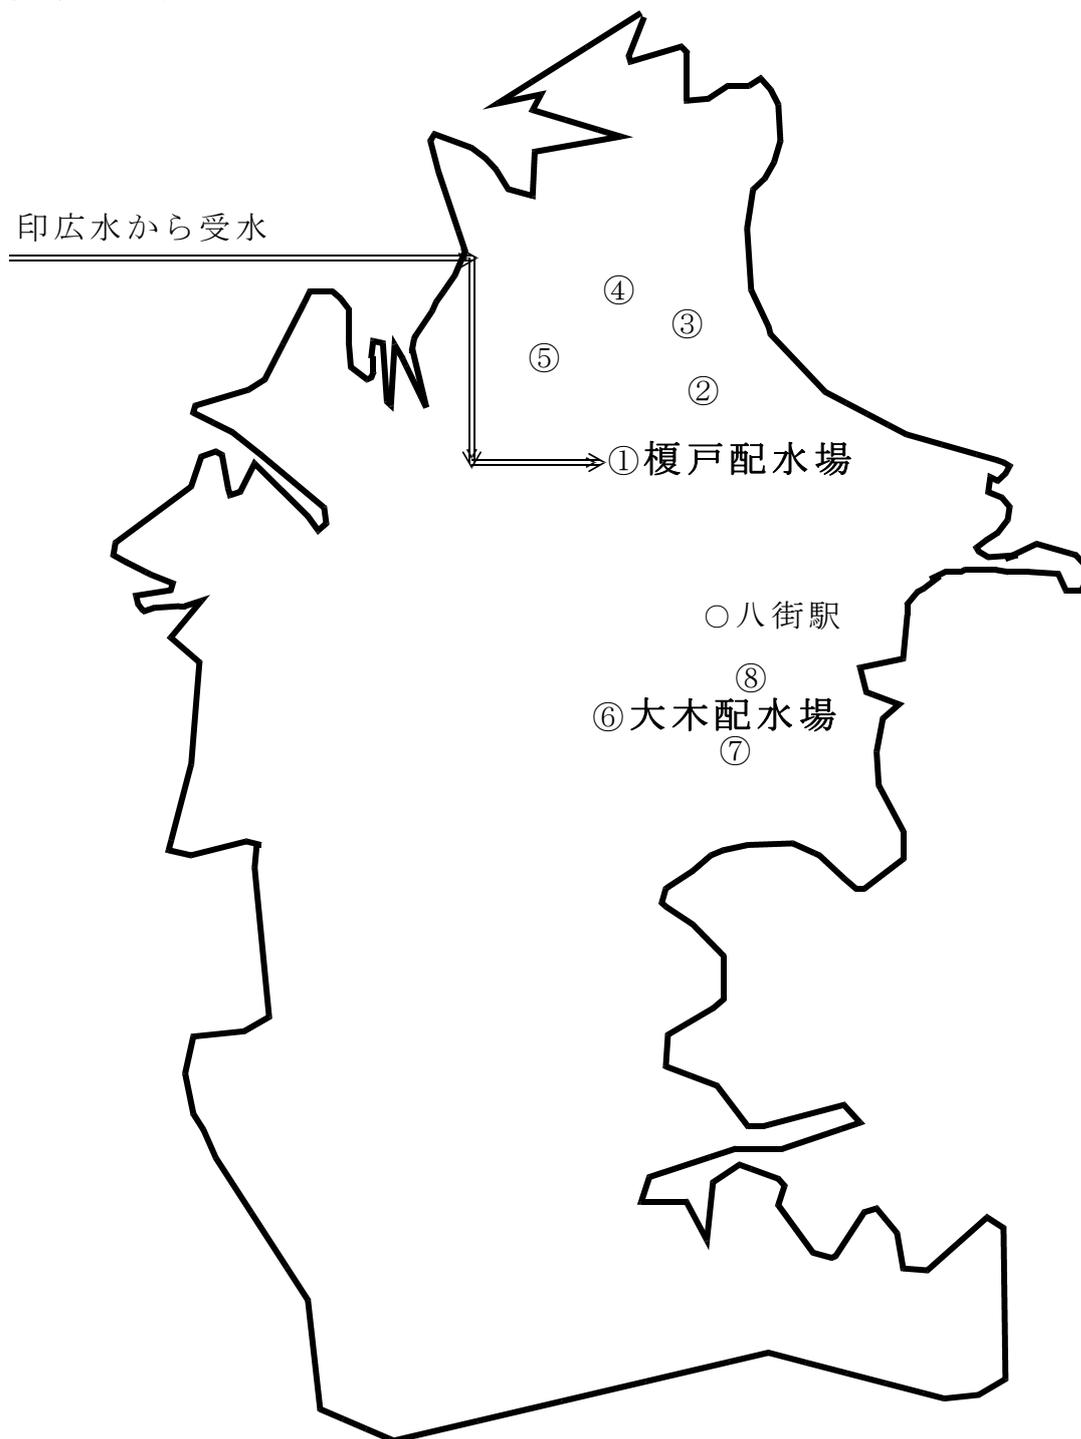

採水地点			
①	榎戸 1 号井	⑤	榎戸 5 号井
②	榎戸 2 号井	⑥	大木 1 号井
③	榎戸 3 号井	⑦	大木 3 号井
④	榎戸 4 号井	⑧	大木 4 号井

(2) 水質検査項目及び頻度について

●水質基準項目について

- ・省略することのできない項目である一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度については、市内の配水拠点である榎戸配水場及び大木配水場において月1回の検査を行います。また、pH値、味、臭気、色度、濁度及び残留塩素については、毎日検査を行います。
- ・水質基準項目のその他の項目については、榎戸地区及び大木地区において年間4回の検査を行います。
- ・榎戸系深井戸5箇所及び大木系深井戸3箇所については、水質基準項目を年1回の検査を行います。

●水質管理目標設定項目について

- ・水質管理目標設定項目になっている項目については、水質基準項目以外の項目について市内の配水拠点である榎戸配水場及び大木配水場において年間1回の検査を行います。
- ・農薬類の検査については、年間1回、浄水を採水し、検査を行います。

4. 臨時検査について

以下の場合に臨時検査を実施します。

- ① 印旛郡市広域市町村圏事務組合において以下に掲げる影響を受け当市が受水する水に影響が生じるおそれがあるとき
 - ・水源の水質事故の影響を受けたとき
 - ・浄水処理工程で異常が発見されたとき
- ② 配水施設の大規模な工事その他施設が著しく汚染された可能性があるとき
- ③ 水源付近や給水区域で消化器系感染症が流行しているとき
- ④ 市内の給水区域で検査依頼があり必要があると認められるとき
- ⑤ その他、必要があると認められるとき

なお、臨時の水質検査を実施する項目は、水質基準項目を中心に状況に応じて決定することとします。

5. 水質検査計画及び検査結果の公表

- ① 当市が作成した水質検査計画は、計画内容について吟味し必要と思われる事項について見直しを検討します。
- ② 水質検査計画については、ホームページ上で公表します。
- ③ 水質検査で、異常値（通常と違う値）が検出された場合には、原因の究明と再検査を行うこととします。
- ④ 水質検査の委託先は、水道法第20条第3項に係わる厚生労働大臣の登録を受けた機関に委託することとします。

また、委託検査機関に対しては、当年度の内部精度管理と外部精度管理の報告をまとめて提出させ確認することとします。

水質検査予定表

※ 検査は基本的に次のとおり実施します。

場 所	検 査 項 目	検 体 数	検 査 方 法
原水	水質基準項目(38項目)	10	法定検査機関委託検査
	水質管理目標設定項目(11項目)	10	法定検査機関委託検査
	ダイオキシン類	10	法定検査機関委託検査
	指標菌	43	法定検査機関委託検査
浄水	水質基準項目(50項目)	10	法定検査機関委託検査
	水質管理目標設定項目(8項目)	2	法定検査機関委託検査
	農薬類(128項目)	1	法定検査機関委託検査
	必須項目(9項目)	20	法定検査機関委託検査
	味・臭気・色度・濁度	毎 日	自 己 検 査
	pH値・残留塩素	毎 日	自 己 検 査

