


八街市公共下水道台帳図



S=1/1,250

14-15	15-11	15-12
14-20	15-16	15-17
14-25	15-21	15-22


凡例	
記号	種別
	汚水自然流下管(幹線)
	汚水自然流下管(枝線)
	汚水圧送管(幹線)
	汚水圧送管(枝線)
	雨水自然流下管(幹線)
	雨水自然流下管(枝線)
	小口径マンホール (内径20~70cm)
	0号~5号マンホール
	特殊1号~7号マンホール
	特殊マンホール
	楕円マンホール
	塩化ビニルマンホール
	取付管・公共枺(汚水)
	取付管・集水枺(雨水)

(表示例)			
形状	口径	勾配	延長
	φ 300	HP 2.7%	20.00m
	φ 300	HP 2.7%	20.00m
	φ 300	HP 2.7%	20.00m

形状 口径 延長
 1 150 4.4
 2 150 3.2
 3 150 3.2
 4 150 3.2
 5 150 3.2
 6 150 3.2
 7 150 3.2
 8 150 3.2
 9 150 3.2
 10 150 3.2
 11 150 3.2
 12 150 3.2
 13 150 3.2
 14 150 3.2
 15 150 3.2
 16 150 3.2
 17 150 3.2
 18 150 3.2
 19 150 3.2
 20 150 3.2
 21 150 3.2
 22 150 3.2
 23 150 3.2
 24 150 3.2
 25 150 3.2
 26 150 3.2
 27 150 3.2
 28 150 3.2
 29 150 3.2
 30 150 3.2
 31 150 3.2
 32 150 3.2
 33 150 3.2
 34 150 3.2
 35 150 3.2
 36 150 3.2
 37 150 3.2
 38 150 3.2
 39 150 3.2
 40 150 3.2
 41 150 3.2
 42 150 3.2
 43 150 3.2
 44 150 3.2
 45 150 3.2
 46 150 3.2
 47 150 3.2
 48 150 3.2
 49 150 3.2
 50 150 3.2
 51 150 3.2
 52 150 3.2
 53 150 3.2
 54 150 3.2
 55 150 3.2
 56 150 3.2
 57 150 3.2
 58 150 3.2
 59 150 3.2
 60 150 3.2
 61 150 3.2
 62 150 3.2
 63 150 3.2
 64 150 3.2
 65 150 3.2
 66 150 3.2
 67 150 3.2
 68 150 3.2
 69 150 3.2
 70 150 3.2
 71 150 3.2
 72 150 3.2
 73 150 3.2
 74 150 3.2
 75 150 3.2
 76 150 3.2
 77 150 3.2
 78 150 3.2
 79 150 3.2
 80 150 3.2
 81 150 3.2
 82 150 3.2
 83 150 3.2
 84 150 3.2
 85 150 3.2
 86 150 3.2
 87 150 3.2
 88 150 3.2
 89 150 3.2
 90 150 3.2
 91 150 3.2
 92 150 3.2
 93 150 3.2
 94 150 3.2
 95 150 3.2
 96 150 3.2
 97 150 3.2
 98 150 3.2
 99 150 3.2
 100 150 3.2

禁無断転載・複製

施設調整年月: 2023/02

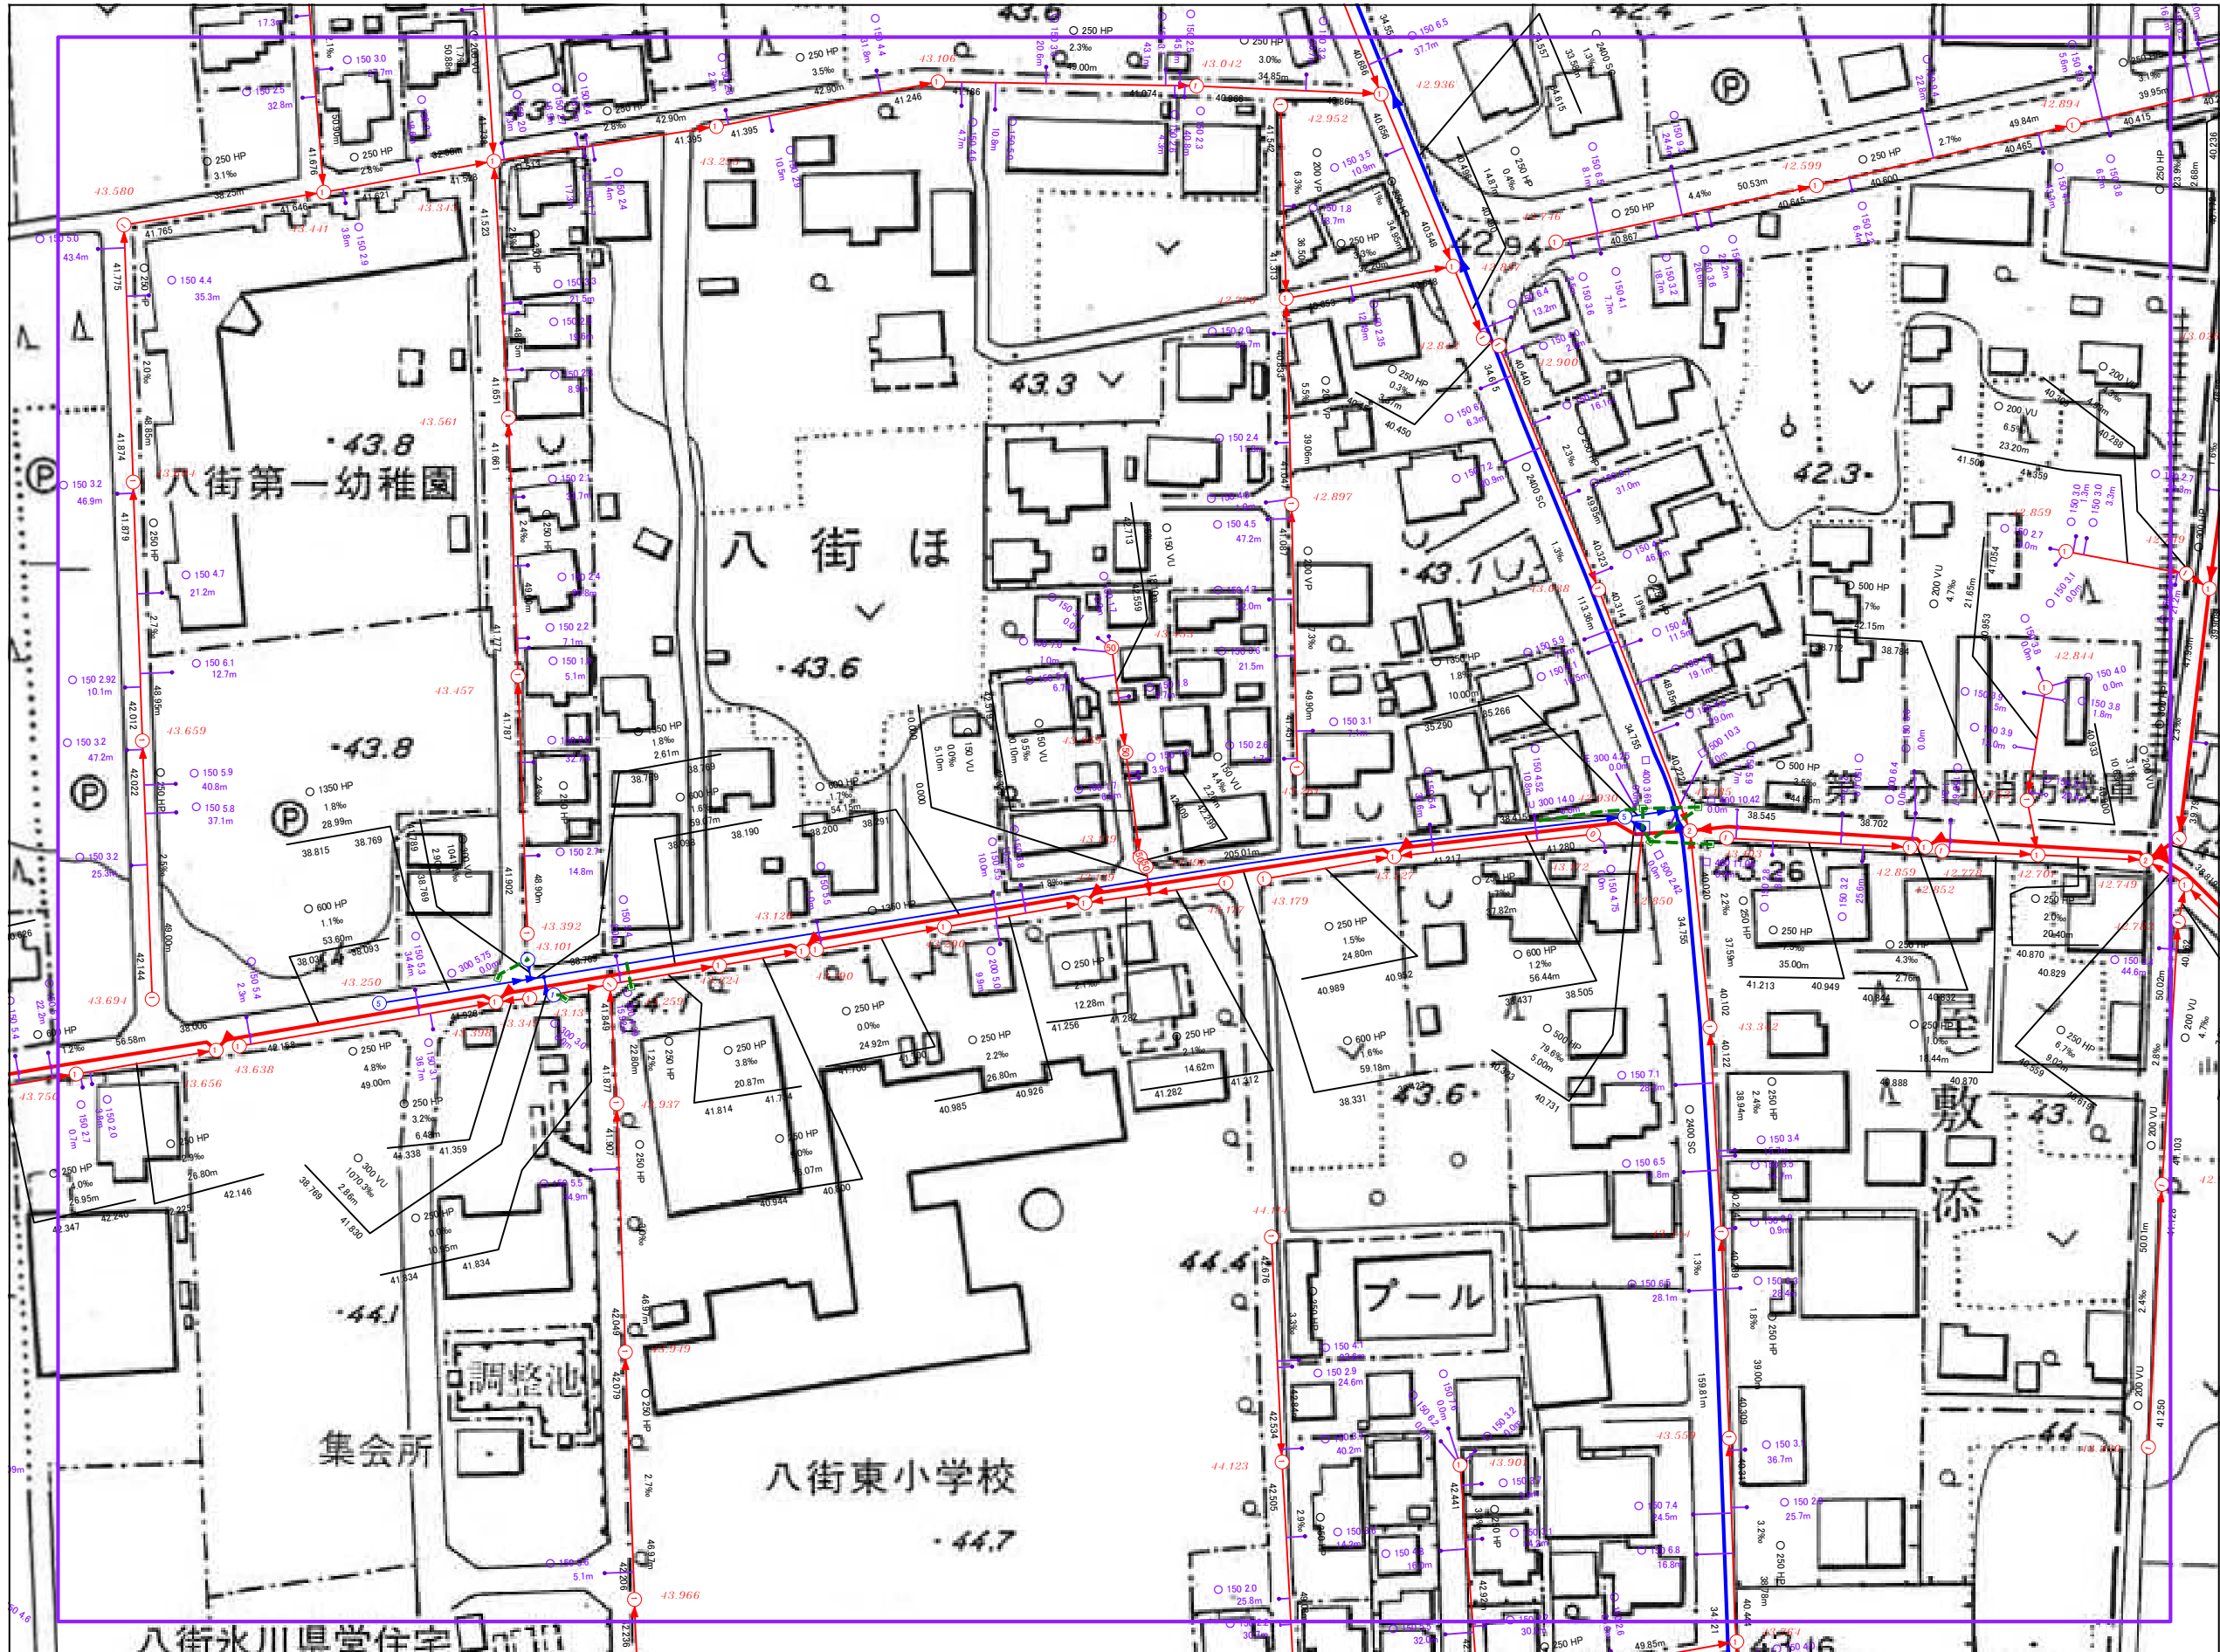

※注意事項 この図面は、土地の境界や道路の幅員等を示すものではありません。
 八街市は、本図の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について一切の責任を負いません。

